

1.P-Ö-1: DIŞ MEKAN ÇÖP KUTUSU:

- 1.Galvaniz sacdan ve galvaniz borudan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Epoksi toz boyalı olmalıdır.
- 3.102 X 43 cm. boyutlarında olmalıdır.
- 4.Firmanın ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgesi olmalıdır. Ürünün TS belgeleri mevcut olmalıdır.



2.P-Ö-2: DIŞ MEKAN ÇÖP KUTUSU KOVASI (28 X 64 cm.):

- 1.Galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Epoksi toz boyalı olmalıdır.
- 3.28 X 64 cm. boyutlarında olmalıdır.
- 4.Firmanın ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgesi olmalıdır. Ürünün TS belgeleri mevcut olmalıdır.

Mustafa ACAK
Ziraat Mühendisi



ÇÖP KUVASI
TEKNİK ÇİZİM
VE
ŞARTNAMESİ

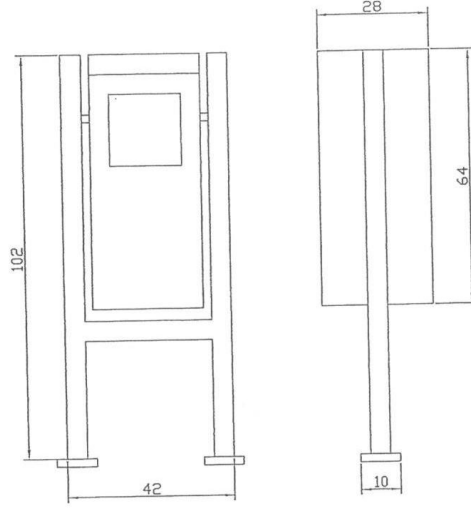

Galvaniz sac(et kalınlığı 1.5 mm),galvaniz borudan ve Epoksi toz boyalı,102x43 cm. boyutlarında olacaktır.

Mustafa ACAK
Ziraat Mühendisi